

# RENGØRING i Region Hovedstaden | 1

## Vi stiller strenge krav

Hvert år pådrager mange patienter sig en infektion på et af Region Hovedstadens hospitaler.

Snavs som støv, blod og spyt kan danne grobund for bakterier og infektioner. Derfor har vi på vores hospitaler og psykiatriske centre besluttet at måle rengøringen op mod de strenge rengøringsstandarder "DS/INSTA 800: 2006 System til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet" og "DS 2451: Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren – Del 10."

## Eksterne eksperter vurderer rengøringsstandarden

En gang om året vurderer et eksternt bureau, om vi lever op til vores egne krav. Det sker ikke i andre regioner. Her er det rengøringsskemaerne eller hospitalets personale, der tjekker sig selv.

Kravene til rengøringsniveauet varierer alt efter, om der er tale om en operationsstue eller et venteværelse. Region Hovedstadens målsætning er, at 100 % af hospitalernes operationsstuer og intensivstuer godkendes, mens 70 % af de øvrige rum godkendes.

## Sådan øger vi rengøringsstandarden

Regionsrådet i Region Hovedstaden har afsat 18 mio. kr. ekstra til rengøring, som bl.a. går til:

- Vejledning i rengøring af behandlingsudstyr
- Hvidliste over optimale rengøringsmidler til forskellige overflader
- Uddannelse i standarderne af mellemledere samt pleje- og servicepersonale
- E-læringskoncept i håndhygiejne
- Større fokus på rekruttering af rengøringspersonale

## De hyppigste urenheder

Hvis et rum ikke godkendes, sker det ofte på grund af meget få urenheder. De hyppigste er:

- Støv eller løst snavs ved patientnære områder, så som leje, sengebord og sengelampe.
- Urenheder på hjul og sengelejer understel
- Støv eller løst snavs på behandlingsudstyr
- Pletter på og ved dørgreb.
- Pletter og løst snavs i polstrede møbler
- Fladesnavs på gulve (sæbefilm)


## Så rent skal der være

Lokalerne på et hospital eller et psykiatrisk center er delt op i forskellige niveauer, alt efter hvor rent der skal være. Jo højere niveau, jo højere krav til rengøringen.


- Niveau 5: Operationsstuer og intensivstuer
- Niveau 4: Sengestuer og undersøgelsesrum
- Niveau 3: Venterum og opholdsstuer
- Niveau 2: Mødelokaler, kontorer og elevatorer
- Niveau 1: Gang, lager og kælder.

Ved vores undersøgelser gennemgår vi kun lokaler på niveau 3, 4 og 5.

# RENGØRING i Region Hovedstaden | 2

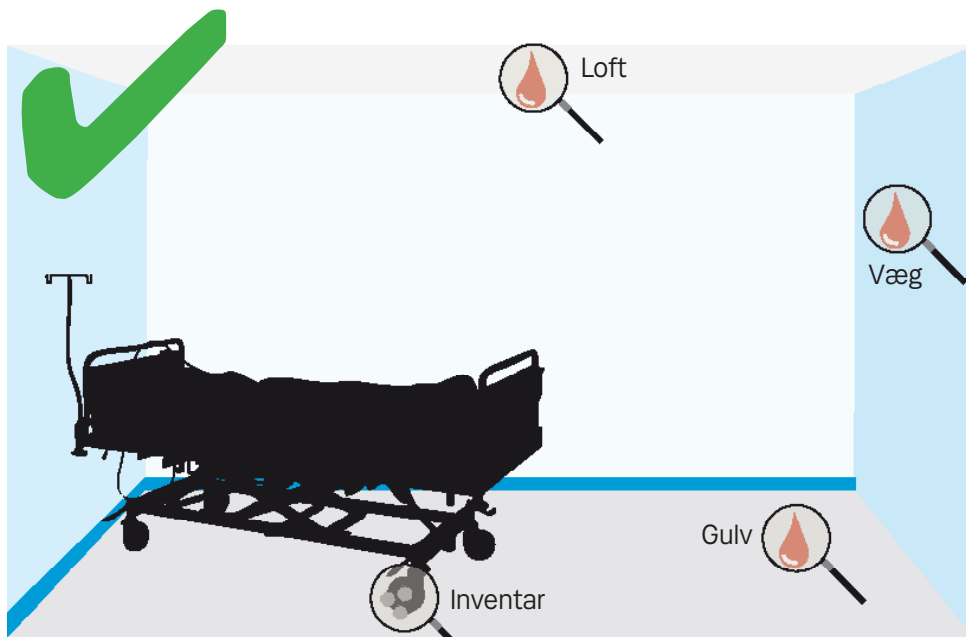

En godkendt operationsstue

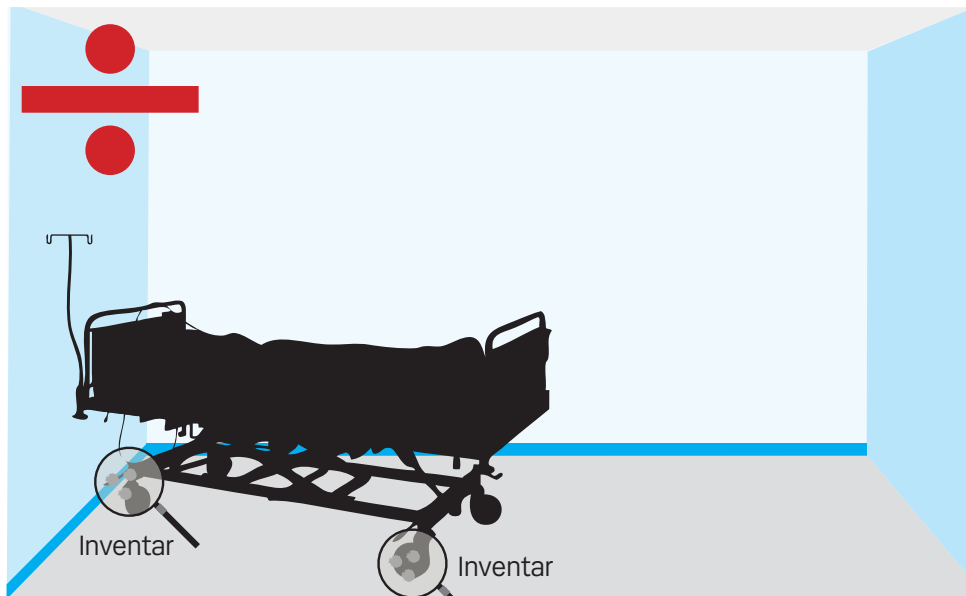

En ikke godkendt operationsstue

## Et rum opdeles i fire områder: Inventar, vægge, gulv og loft.

Et lokale afvises, hvis antallet af tilladte urenheder overskrides. Antallet afhænger af rummets type og rummets størrelse.

## Der skelnes der mellem tilgængelige eller svært tilgængelige steder.

Svært tilgængelige steder er fx små overflader, alt placeret højere end 1,80 meter eller steder, som man skal strække armene ud mere end 1 meter fra kroppen for at komme til

Af tabellen nedenfor fremgår det, hvor mange fejl der må være på hvert af rummets fire områder i et standardstørrelsesrum på mellem 15 og 35 m<sup>2</sup>:

Kvalitetsniveau	Tilladt antal forekomster af affald, støv eller pletter
5	1 på tilgængelige steder 2 på svært tilgængelige steder
4	3 på tilgængelige steder 5 på svært tilgængelige steder
3	6 på tilgængelige steder 8 på svært tilgængelige steder

## Alle områder skal godkendes

Et rum kan kun godkendes, hvis alle områder godkendes. Det betyder i praksis, at to fnug fra en rengøringsklud på et operationsleje er nok til, at et rum ikke godkendes. Dog må blod, sekret, affald og løst snavs aldrig forekomme på patientnære områder.